


CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Laon, le 5 mars 2015

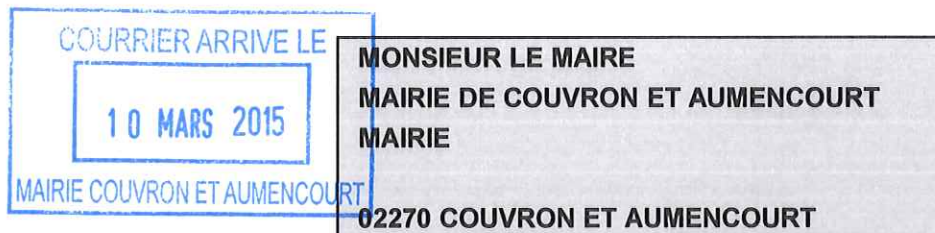

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.

AEP DE COUVRON ET AUMENCOURT

Prélèvement : N° 00139366
Unité de gestion 0129 AEP DE COUVRON ET AUMENCOURT
Installation TTP 000440 COUVRON ET AUMENCOURT
Point de surveillance P 0000000499 SORTIE DE STATION
Localisation exacte
Commune COUVRON ET AUMENCOURT

Prélevé le : lundi 23 février 2015
par : MAXIME THIOUX
Type visite : P1 AU POINT DE MISE EN DISTRIBU

Laboratoire Départemental d'Analyses et de Recherches - Pôle du Griffon - 180, rue Pierre-Gilles de Gennes - 02000 Barenton Bugny
Type de l'analyse : P1FER Code SISE de l'analyse : 00140486 Référence laboratoire : H_CS15.364.18

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

Analyse laboratoire

inférieure supérieure inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0 qualit.				
Couleur (qualitatif)	0 qualit.				
Odeur (qualitatif)	0 qualit.				

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'eau	11 °C				25,00
----------------------	-------	--	--	--	-------

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH	7,1 unitépH			6,50	9,00
Titre alcalimétrique	0 °F				
Titre alcalimétrique complet	35,6 °F				
Titre hydrotimétrique	41,2 °F				

FER ET MANGANESE

Fer total	<50 µg/l				200,00
Manganèse total	<10 µg/l				50,00

MINERALISATION

Chlorures	17,0 mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	815 µS/cm			200,00	1100,00
Sulfates	66,5 mg/L				250,00

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total	1,97 mg/L C				2,00
-------------------------	-------------	--	--	--	------

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4)	<0,050 mg/L				0,10
Nitrates (en NO3)	11,2 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,020 mg/L		0,50		

PARAMETRES INVALIDES

Turbidité néphélométrique NTU	0,33 NTU				2,00
-------------------------------	----------	--	--	--	------

		<i>inférieure</i>	<i>supérieure</i>	<i>inférieure</i>	<i>supérieure</i>
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-72h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 37°-24h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/100mL				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0 n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	0 n/100mL		0		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	<0,05 mg/LCl2				
Chlore total	0,06 mg/LCl2				

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00139366)

Eau de qualité conforme aux exigences de qualité, définies par le Code de la Santé Publique, pour les paramètres analysés. L'eau est consommable.CE BULLETIN DOIT ETRE AFFICHE EN MAIRIE.

Pour la Directrice de la Santé Publique
l'Ingénieur sanitaire

Cyril PISSON